


ภาพการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

อาคารสุวรรณวาลวิทยาลัย มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 36 เครื่อง ชั้น 1 จำนวน 13 เครื่อง ชั้น 2 จำนวน 23 เครื่อง โดยในปี 2567 มีการตรวจบำรุงรักษาและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ตามรอบระยะเวลาในการบำรุงรักษาที่ระบุในแผนการดูแลบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนฯ จะดำเนินการโดย

1) ตรวจเช็คสภาพ บำรุงรักษา รวมถึงล้างเครื่องปรับอากาศโดยบริษัทภายนอก ปีละ 1 ครั้ง (วันที่ 4 กันยายน 2567)

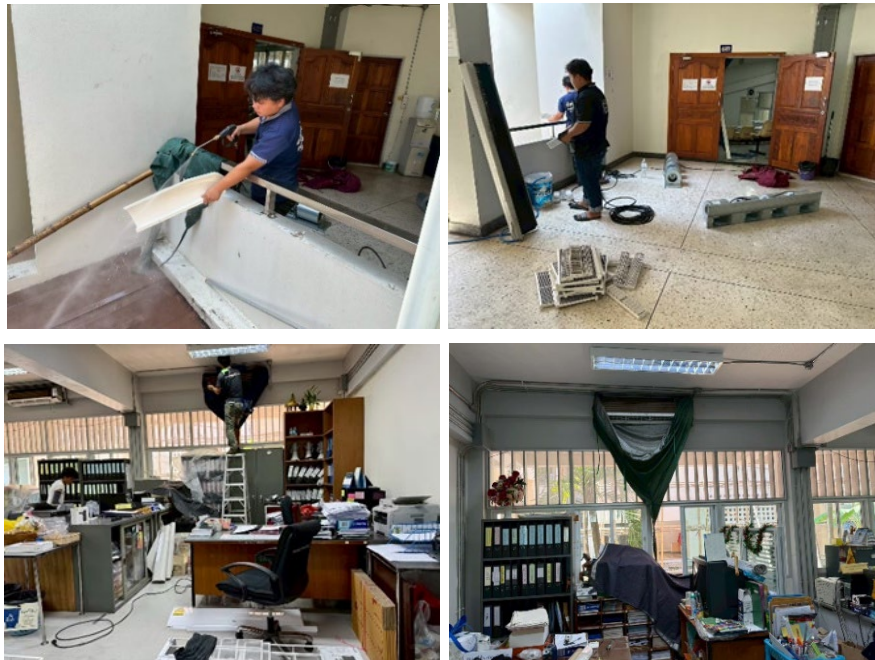

การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพและการล้างแอร์โดยบริษัทภายนอก (วันที่ 4 กันยายน 2567)

2) ล้างทำความสะอาดกรองแอร์ โดยบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีละ 4 ครั้งนอกจากนี้ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ คณะจึงกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงเช้า 09.30 – 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. โดยปิดระบบปรับอากาศช่วงพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน 30 นาที รวมถึงให้มีการตรวจสอบรอยป้องกันความร้อนเข้าและความเย็นรั่วไหล เช่น ไม่เปิดประตูทิ้งไว้ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน รวมถึงตรวจเช็คสภาพประตูให้ปิดสนิท ป้องกันแอร์รั่วไหล



การทำความสะอาดไส้กรองแอร์โดยบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (วันที่ 1 มีนาคม 2567)



การทำความสะอาดไส้กรองแอร์โดยบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (วันที่ 30 มิถุนายน 2567)



ตรวจเช็คสภาพประตูให้ปิดสนิท ป้องกันแอร์รั่วไหล (วันที่ 25 พฤษภาคม 2567)